

Эксплуатационный паспорт

**по результатам технического диагностирования
внутридомового газового оборудования,
установленного по адресу:**

**Владимирская обл., Кольчугинский р-н,
г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 66**

**1. Управляющая
организация:**

ООО «Сфера»

Наименование: внутридомовое газовое оборудование

Назначение газопровода: использование газа в качестве топлива для приготовления
пищи.

2. Сведения о газопроводе:

Год изготовления: Нет данных Год ввода в эксплуатацию: Нет данных

Рабочая среда: Природный газ Материал газопровода: Сталь

Количество газовых вводов: 1

3. Диаметр и толщина стенки труб газопровода:

Условный про- ход, Толщина	Протяженность, п. м	Кол-во запорных устройств	Кол-во стыковых сварных соединений
Ду10 x 4,0	1	1	-
Ду80 x 4,0	71	-	30
Ду50 x 3,5	6	-	3
Ду32 x 3,2	23	1	3
Ду25 x 3,2	99	7	5
Ду15x 2,8	220	67	-

4. Количество мест пересечения газопровода со строительными конструкциями:
стены – 17, перекрытия - 62.

**5. Местоположение газопровода относительно других инженерных коммуникаций и
возможных источников увлажнения – трубопроводы горячей и холодной воды:** прямое
воздействие влаги со стороны возможных источников увлажнения отсутствует.

6. Местоположение и используемое газовое оборудование – внутри квартиры газо-
вые плиты.

7. Результаты испытания газопровода на прочность и плотность

Дата проведения	Газопровод испытан на прочность давлением воздуха 1 кгс/см ² на участке от отключающего устройства на выходе до кранов на опусках к приборам	Газопровод испытан на плотность давлением воздуха 500 мм вод. ст. без подключения газовых приборов в течение 5 мин. Падение давления не зафиксировано. Ф.И.О. лица, проводившего испытание	Подпись лица, проводившего испытание
27.07.2019		Н.С. Зарницын	


8. Аксонометрические схемы внутридомового газового оборудования

Приложение 1.

11. Сведения о профилактических работах

Дата	Ревизия запорных устройств	Ревизия бытовых газовых плит	Ревизия проточ- ных водонагрева- телей, отопитель- ных аппаратов и котлов на газовом топливе	Проверка приборов учета	Профилактический осмотр газопрово- да многоквартир- ного дома	Техническое обслуживание индивидуаль- ных и групповых баллонных установок
1	2	3	4	5	6	7

Акснометрическая схема
внутридомового газового оборудования
по адресу : Владимирская обл., Кольчугинский р-н, в. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 66 (Подвезд 1, часть 1)

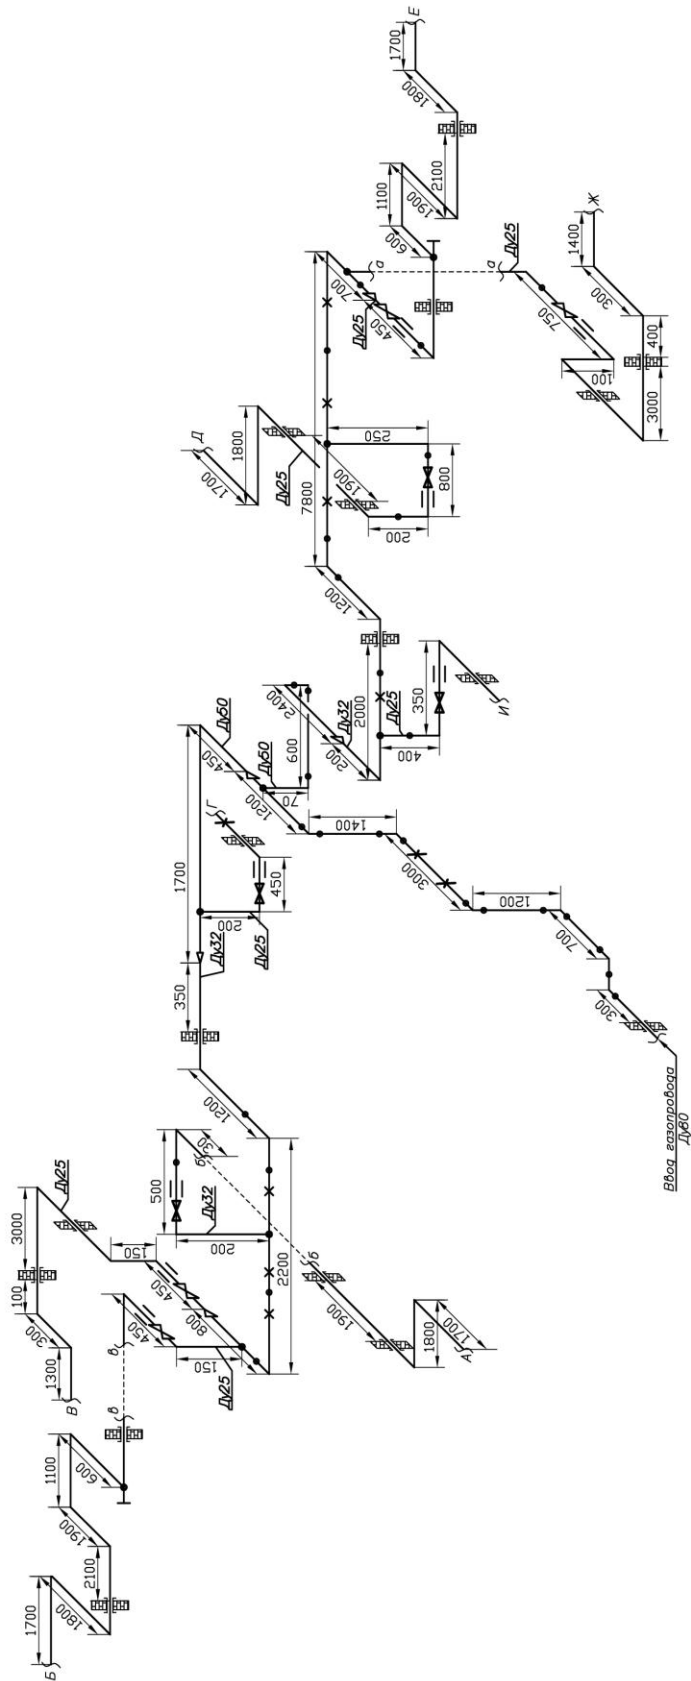

Продолжение Приложения 1

Аксонметрическая схема
внутридомового газового оборудования
по адресу : Владимирская обл., Кольчугинский р-н, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 66 (Подъезд 1, часть 2)

