

Эксплуатационный паспорт

**по результатам технического диагностирования
внутридомового газового оборудования,
установленного по адресу:**

**Владимирская обл., Кольчугинский р-н,
г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 16**

**1. Управляющая
организация:**

ООО «Сфера»

Наименование: внутридомовое газовое оборудование

Назначение газопровода: использование газа в качестве топлива для приготовления
пищи.

2. Сведения о газопроводе:

Год изготовления: Нет данных Год ввода в эксплуатацию: Нет данных

Рабочая среда: Природный газ Материал газопровода: Сталь

Количество газовых вводов: 2

3. Диаметр и толщина стенки труб газопровода:

Условный про- ход, Толщина	Протяженность, п. м	Кол-во запорных устройств	Кол-во стыковых сварных соединений
Ду50 x 3,5	5	2	2
Ду40 x 3,5	10	2	4
Ду32 x 3,2	44	4	6
Ду25 x 3,2	33	-	-
Ду15 x 2,8	15	30	-


4. Количество мест пересечения газопровода со строительными конструкциями:
стены – 14, перекрытия - 24.

**5. Местоположение газопровода относительно других инженерных коммуникаций и
возможных источников увлажнения – трубопроводы горячей и холодной воды:** прямое
воздействие влаги со стороны возможных источников увлажнения отсутствует.

6. Местоположение и используемое газовое оборудование – внутри квартиры газо-
вые плиты.

Приложение 1

АксонOMETрическая схема
внутридомового газового оборудования
по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский р-н,
г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 16 (подъезд 1)

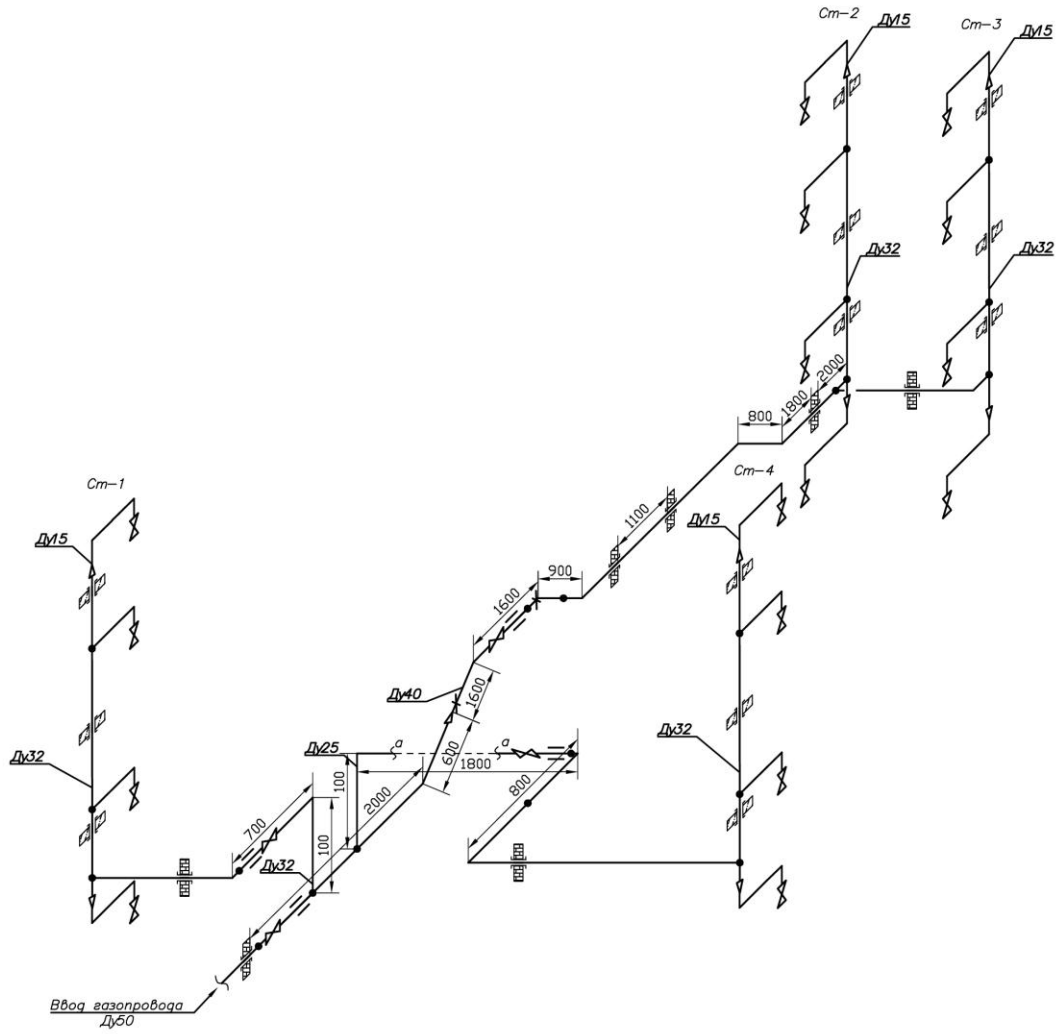

Продолжение Приложения 1

АксонOMETрическая схема
внутридомового газового оборудования
по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский р-н,
г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 16 (подъезд 2)

