

Эксплуатационный паспорт

**по результатам технического диагностирования
внутридомового газового оборудования,
установленного по адресу:**

**Владимирская обл., Кольчугинский р-н,
г. Кольчугино, ул. Добровольского, д. 17**

**1. Управляющая
организация:**

ООО «Сфера»

Наименование: внутридомовое газовое оборудование

Назначение газопровода: использование газа в качестве топлива для приготовления
пищи.

2. Сведения о газопроводе:

Год изготовления: Нет данных Год ввода в эксплуатацию: Нет данных

Рабочая среда: Природный газ Материал газопровода: Сталь

Количество газовых вводов: 2

3. Диаметр и толщина стенки труб газопровода:

Условный про- ход, Толщина	Протяженность, п. м	Кол-во запорных устройств	Кол-во стыковых сварных соединений
Ду100 x 4,5	11	1	7
Ду65 x 4,0	22	-	9
Ду40 x 3,5	19	-	2
Ду32 x 3,2	57	7	5
Ду25 x 3,2	113	-	-
Ду20 x 2,8	188	-	-
Ду15 x 2,8	68	135	-

4. Количество мест пересечения газопровода со строительными конструкциями:

стены – 28, перекрытия - 120.

5. Местоположение газопровода относительно других инженерных коммуникаций и возможных источников увлажнения – трубопроводы горячей и холодной воды: прямое воздействие влаги со стороны возможных источников увлажнения отсутствует.

6. Местоположение и используемое газовое оборудование – внутри квартиры газо-
вые плиты.


7. Результаты испытания газопровода на прочность и плотность

Дата проведения	Газопровод испытан на прочность давлением воздуха 1 кгс/см ² на участке от отключающего устройства на выходе до кранов на опусках к приборам	Газопровод испытан на плотность давлением воздуха 500 мм вод. ст. без подключения газовых приборов в течение 5 мин. Падение давления не зафиксировано. Ф.И.О. лица, проводившего испытание	Подпись лица, проводившего испытание
02.08.2019 г.		Н.С. Зарницын	

8. Аксонометрические схемы внутридомового газового оборудования


Приложение 1.

АксонOMETрическая схема
внутридомового газового оборудования
по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский р-н, г. Кольчугино,
ул. Добровольского, д. 17 (часть 1)

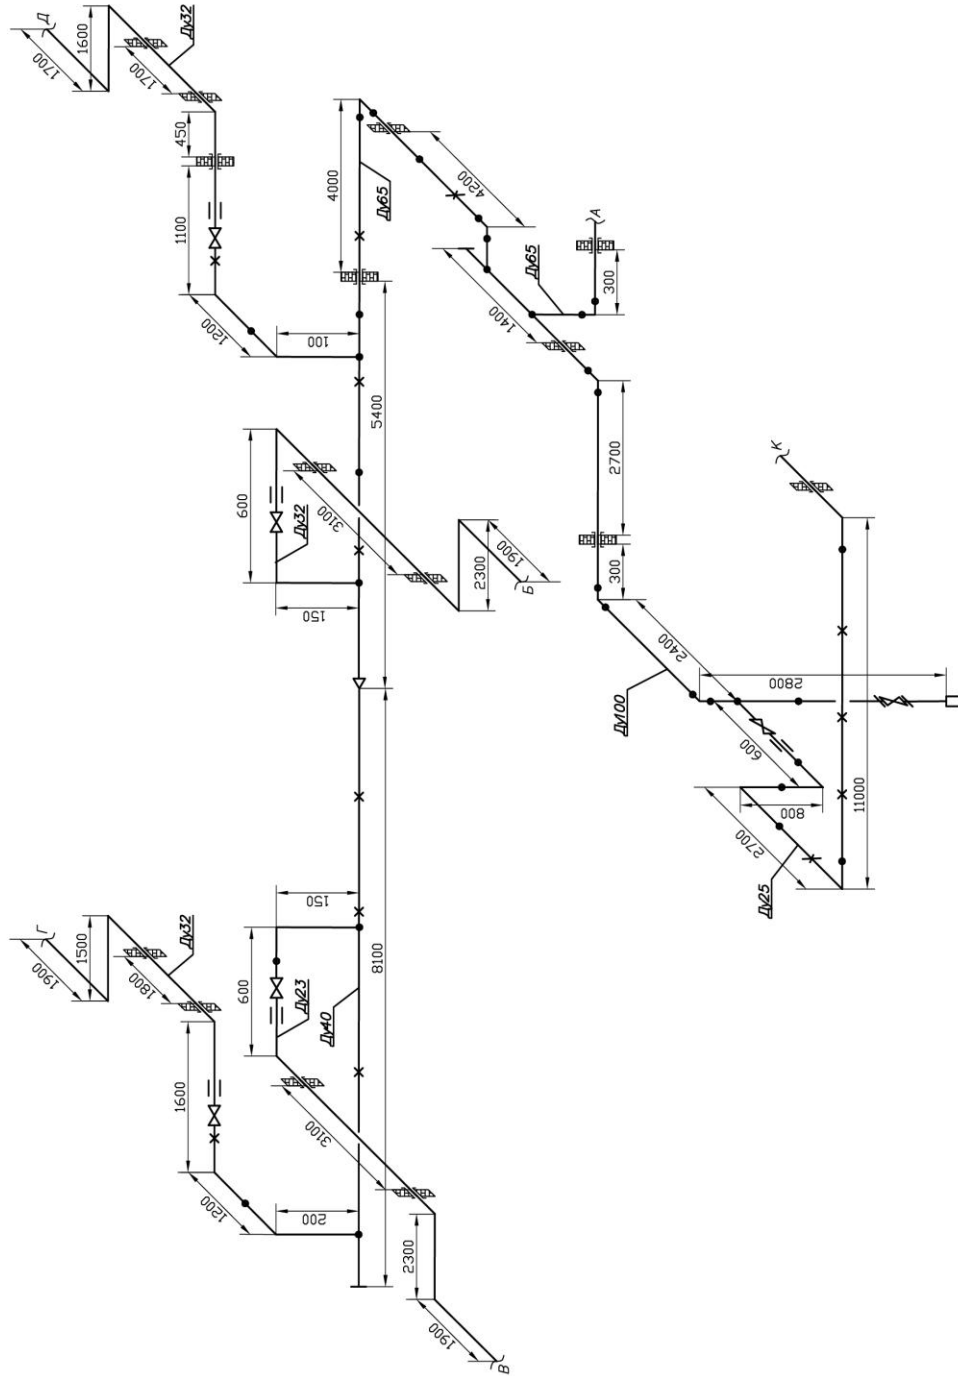


Продолжение Приложения 1

АксонOMETрическая схема
внутридомового газового оборудования
по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский р-н, г. Кольчугино,
ул. Добровольского, д. 17 (часть 2)

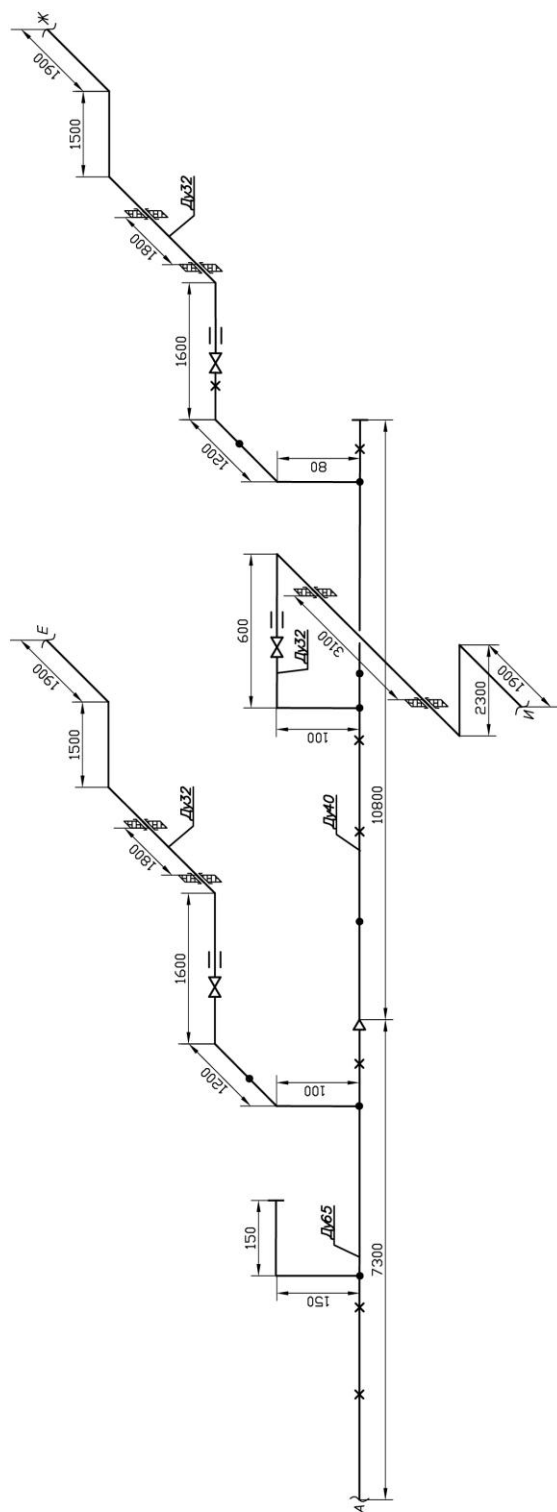


Продолжение Приложения 1

Аксонетрическая схема
внутридомового газового оборудования
по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский р-н, г. Кольчугино,
ул. Добровольского, д. 17 (часть 3)

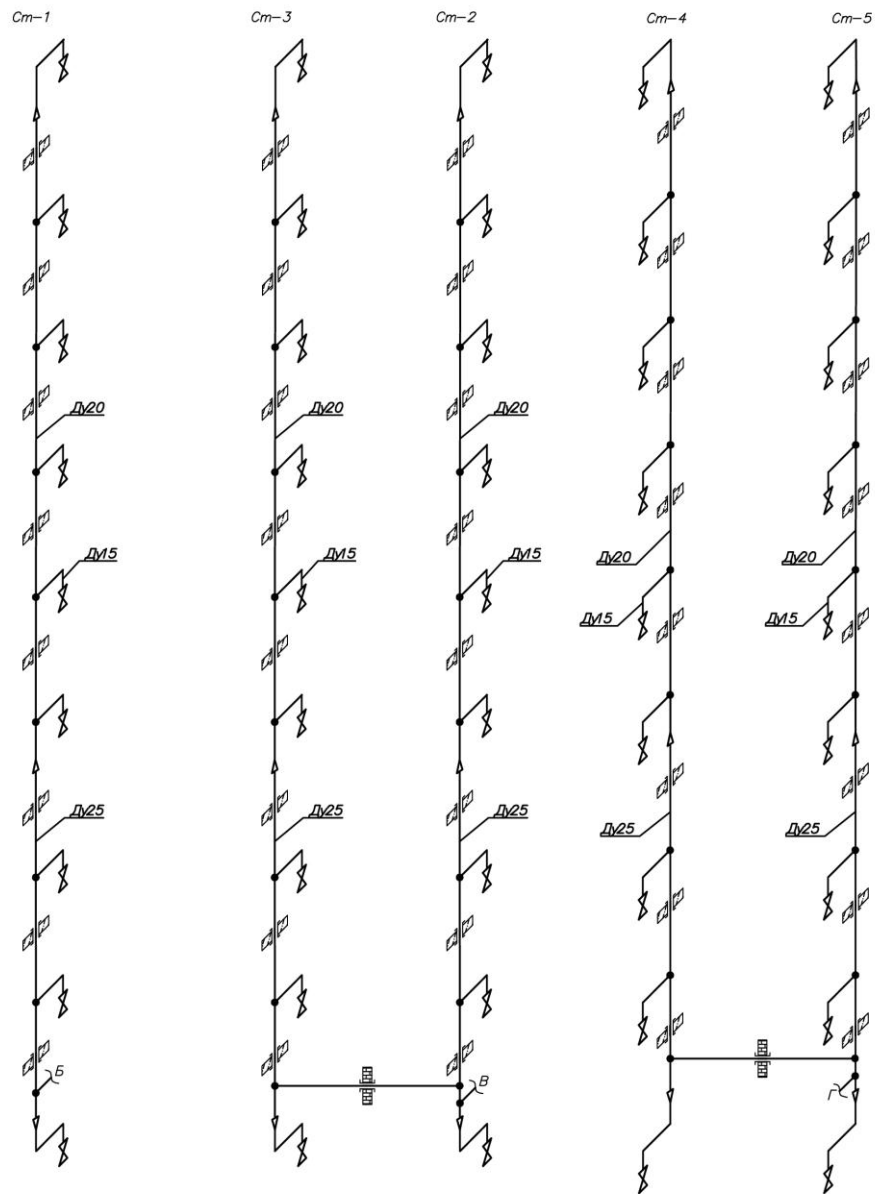

Продолжение Приложения 1

Аксонметрическая схема
внутридомового газового оборудования
по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский р-н, г. Кольчугино,
ул. Добровольского, д. 17 (часть 4)

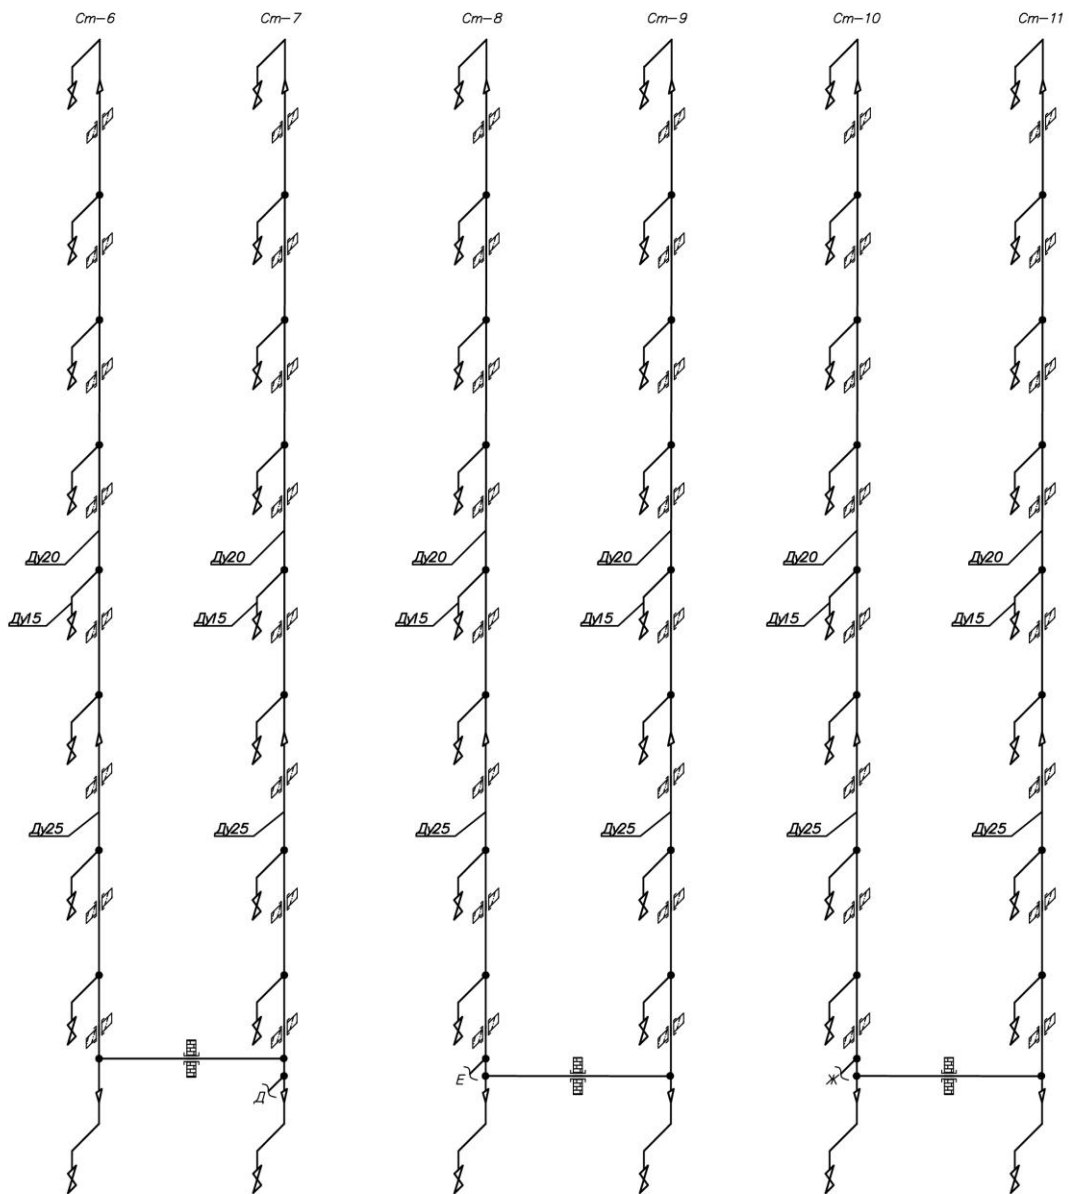

Продолжение Приложения 1

Аксонметрическая схема
внутридомового газового оборудования
по адресу : Владимирская обл., Кольчугинский р-н, г. Кольчугино,
ул. Добровольского, д. 17 (часть 5)

