

# **Эксплуатационный паспорт**

**по результатам технического диагностирования  
внутридомового газового оборудования,  
установленного по адресу:  
Владимирская обл., Кольчугинский р-н,  
г. Кольчугино, ул. Гагарина, д. 6**

**1. Управляющая  
организация:**

ООО «Сфера»

Наименование: внутридомовое газовое оборудование

Назначение газопровода: использование газа в качестве топлива для приготовления  
пищи.

**2. Сведения о газопроводе:**

Год изготовления: Нет данных Год ввода в эксплуатацию: Нет данных

Рабочая среда: Природный газ Материал газопровода: Сталь

Количество газовых вводов: 1

**3. Диаметр и толщина стенки труб газопровода:**

Условный про- ход, Толщина	Протяженность, п. м	Кол-во запорных устройств	Кол-во стыковых сварных соединений
Ду50 x 3,5	7	1	4
Ду40 x 3,5	1	-	-
Ду32 x 3,2	31	3	6
Ду25 x 3,2	55	-	-
Ду20 x 2,8	55	-	-
Ду15 x 2,8	25	50	-

**4. Количество мест пересечения газопровода со строительными конструкциями:**  
стены – 16, перекрытия - 46.

**5. Местоположение газопровода относительно других инженерных коммуникаций и  
возможных источников увлажнения – трубопроводы горячей и холодной воды:** прямое  
воздействие влаги со стороны возможных источников увлажнения отсутствует.

**6. Местоположение и используемое газовое оборудование** – внутри квартиры газо-  
вые плиты.

### 7. Результаты испытания газопровода на прочность и плотность

Дата проведения	Газопровод испытан на прочность давлением воздуха 1 кгс/см <sup>2</sup> на участке от отключающего устройства на выходе до кранов на опусках к приборам	Газопровод испытан на плотность давлением воздуха 500 мм вод. ст. без подключения газовых приборов в течение 5 мин. Падение давления не зафиксировано. Ф.И.О. лица, проводившего испытание	Подпись лица, проводившего испытание
10.08.2019		Н.С. Зарницын	

### 8. Аксонометрические схемы внутридомового газового оборудования

Приложение 1.







### **11. Сведения о профилактических работах**


Дата	Ревизия запорных устройств	Ревизия бытовых газовых плит	Ревизия проточных водонагревателей, отопительных аппаратов и котлов на газовом топливе	Проверка приборов учета	Профилактический осмотр газопровода многоквартирного дома	Техническое обслуживание индивидуальных и групповых баллонных установок
1	2	3	4	5	6	7








АксонOMETрическая схема  
внутридомового газового оборудования  
по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский р-н, г. Кольчугино,  
ул. Гагарина, д. 6 (подъезд 1, часть 1)

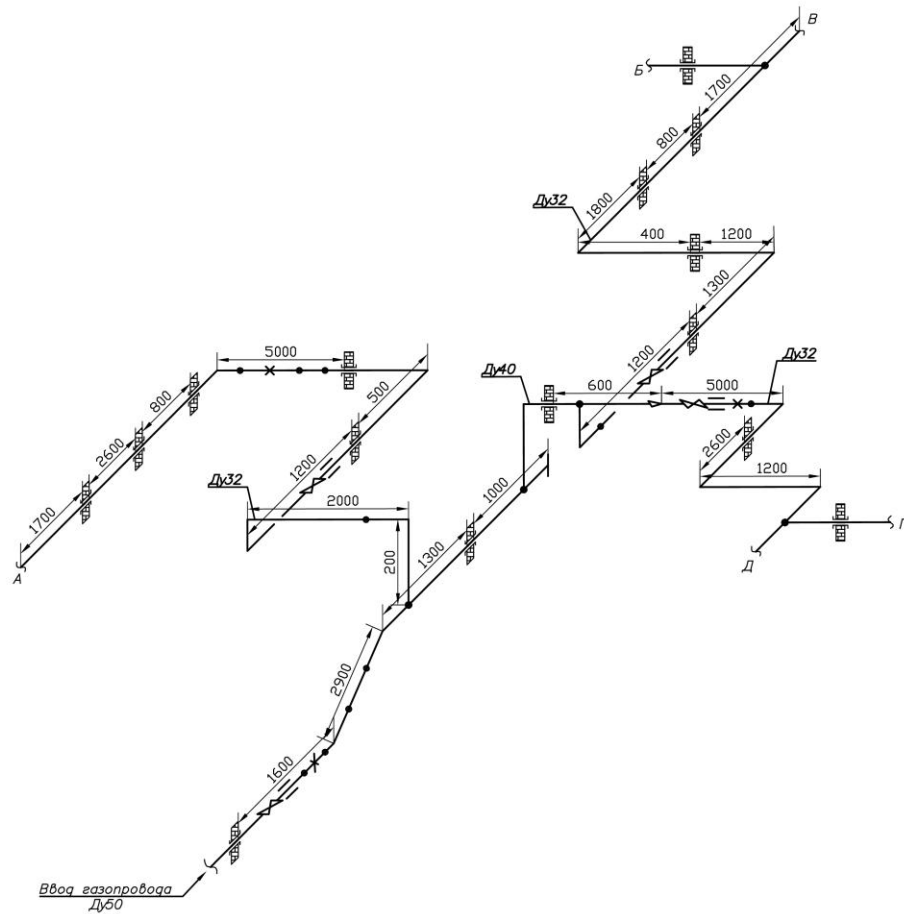

## Продолжение Приложения 1

АксонOMETрическая схема  
внутридомового газового оборудования  
по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский р-н, г. Кольчугино,  
ул. Гагарина, д. 6 (подъезд 1, часть 2)

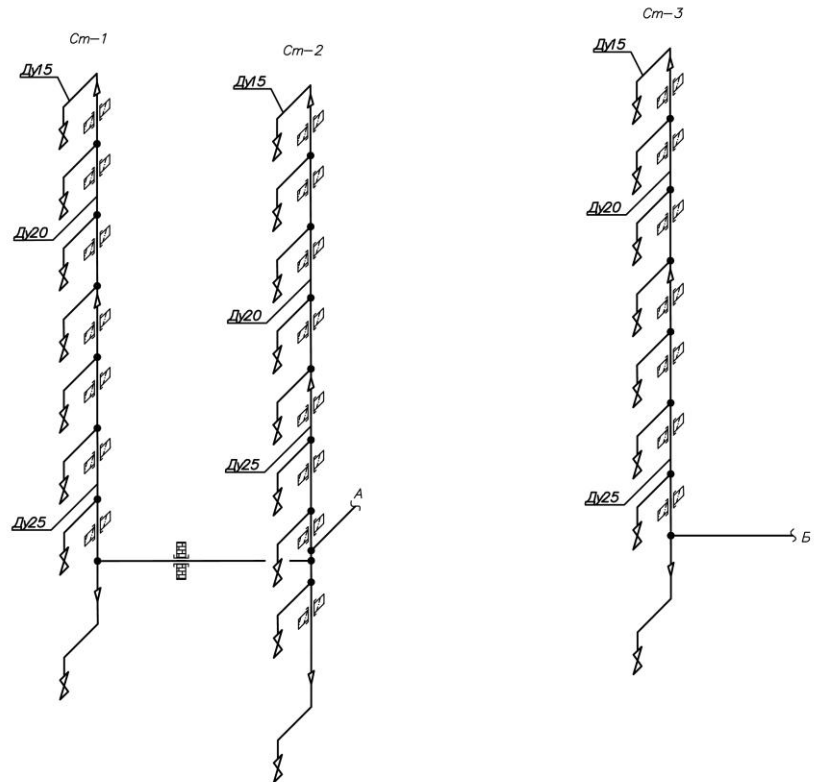

## Продолжение Приложения 1

АксонOMETрическая схема  
внутридомового газового оборудования  
по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский р-н, г. Кольчугино,  
ул. Гагарина, д. 6 (подъезд 1, часть 3)

