

# **Эксплуатационный паспорт**

**по результатам технического диагностирования  
внутридомового газового оборудования,  
установленного по адресу:  
Владимирская обл., Кольчугинский р-н,  
г. Кольчугино, ул. Мира, д. 3**

**1. Управляющая  
организация:**

ООО «Сфера»

Наименование: внутридомовое газовое оборудование

Назначение газопровода: использование газа в качестве топлива для приготовления  
пищи.

**2. Сведения о газопроводе:**

Год изготовления: Нет данных Год ввода в эксплуатацию: Нет данных

Рабочая среда: Природный газ Материал газопровода: Сталь

Количество газовых вводов: 4

**3. Диаметр и толщина стенки труб газопровода:**

Условный про- ход, Толщина	Протяженность, п. м	Кол-во запорных устройств	Кол-во стыковых сварных соединений
Ду50 x 3,5	6	3	-
Ду40 x 3,5	25	3	7
Ду32 x 3,2	3	-	-
Ду25 x 3,2	85	4	2
Ду20 x 2,8	56	50	-

**4. Количество мест пересечения газопровода со строительными конструкциями:**  
стены – 23, перекрытия - 44.

**5. Местоположение газопровода относительно других инженерных коммуникаций и  
возможных источников увлажнения – трубопроводы горячей и холодной воды:** прямое  
воздействие влаги со стороны возможных источников увлажнения отсутствует.

**6. Местоположение и используемое газовое оборудование –** внутри квартиры газо-  
вые плиты.

**7. Результаты испытания газопровода на прочность и плотность**

Дата проведения	Газопровод испытан на прочность давлением воздуха $1 \text{ кгс/см}^2$ на участке от отключающего устройства на выходе до кранов на опусках к приборам	Газопровод испытан на плотность давлением воздуха 500 мм вод. ст. без подключения газовых приборов в течение 5 мин. Падение давления не зафиксировано. Ф.И.О. лица, проводившего испытание	Подпись лица, проводившего испытание

**8. Аксиометрические схемы внутридомового газового оборудования**

Приложение 1.





### 10. Сведения о выполненных ремонтах

Дата	Место расположения	Способ обнаружения	Вид повреждений	Описание выполненных ремонтных и профилактических работ
1	2	3	4	5

**11. Сведения о профилактических работах**


<b>Дата</b>	<b>Ревизия запорных устройств</b>	<b>Ревизия бытовых газовых плит</b>	<b>Ревизия проточных водонагревателей, отопительных аппаратов и котлов на газовом топливе</b>	<b>Проверка приборов учета</b>	<b>Профилактический осмотр газопровода многоквартирного дома</b>	<b>Техническое обслуживание индивидуальных и групповых баллонных установок</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>








АксонOMETрическая схема  
внутридомового газового оборудования  
по адресу : Владимирская обл., Кольчугинский р-н, г. Кольчугино, ул. Мира, д. 3  
(подъезд 1)

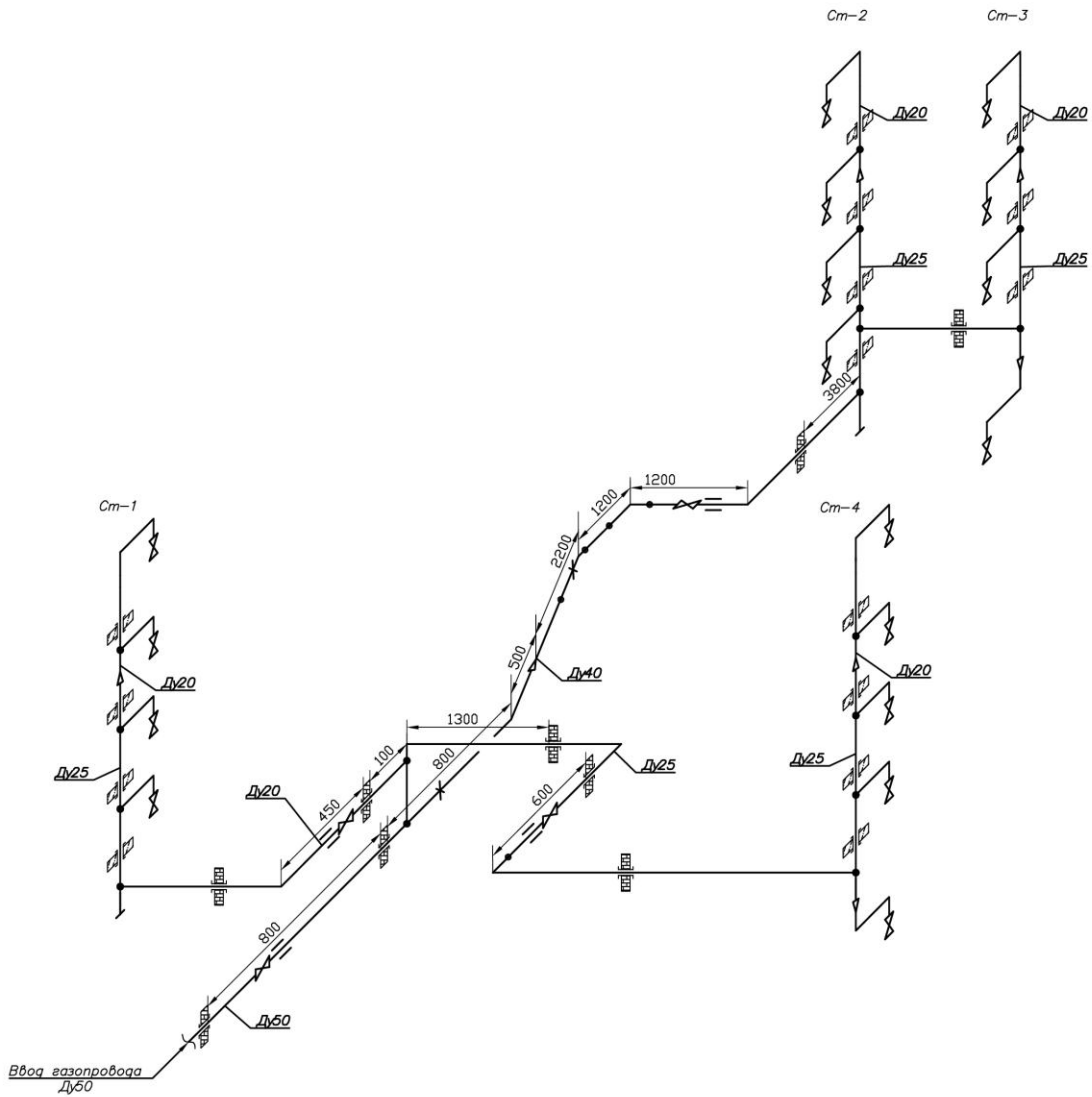

## Продолжение Приложения 1

Аксонметрическая схема  
внутридомового газового оборудования  
по адресу : Владимирская обл., Кольчугинский р-н, г. Кольчугино, ул. Мира, д. 3  
(подъезд 2)

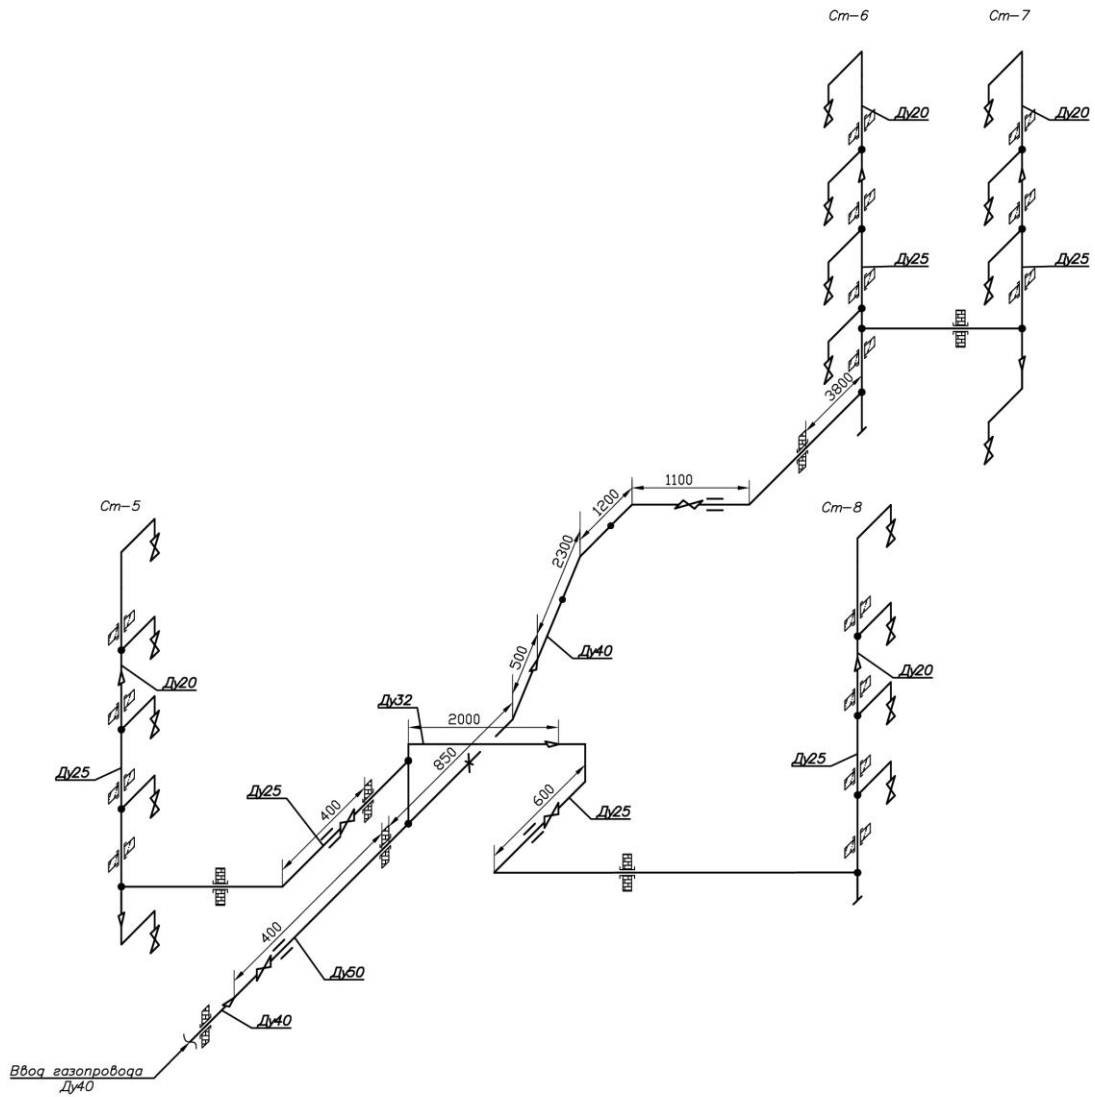

## Продолжение Приложения 1

Аксонметрическая схема  
внутридомового газового оборудования  
по адресу : Владимирская обл., Кольчугинский р-н, г. Кольчугино, ул. Мира, д. 3  
(подъезд 3)

