

Эксплуатационный паспорт

**по результатам технического диагностирования
внутридомового газового оборудования,
установленного по адресу:**

**Владимирская обл., Кольчугинский р-н,
г. Кольчугино, ул. Шиманаева, д. 7**

**1. Управляющая
организация:**

ООО «Сфера»

Наименование: внутридомовое газовое оборудование

Назначение газопровода: использование газа в качестве топлива для приготовления
пищи.

2. Сведения о газопроводе:

Год изготовления: Нет данных Год ввода в эксплуатацию: Нет данных

Рабочая среда: Природный газ Материал газопровода: Сталь

Количество газовых вводов: 3

3. Диаметр и толщина стенки труб газопровода:

Условный про- ход, Толщина	Протяженность, п. м	Кол-во запорных устройств	Кол-во стыковых сварных соединений
Ду25 x 3,2	39	6	8
Ду20 x 2,8	39	6	1
Ду15 x 2,8	11	22	-

4. Количество мест пересечения газопровода со строительными конструкциями:


стены – 31, перекрытия - 11.

5. Местоположение газопровода относительно других инженерных коммуникаций и возможных источников увлажнения – трубопроводы горячей и холодной воды: прямое воздействие влаги со стороны возможных источников увлажнения отсутствует.

6. Местоположение и используемое газовое оборудование – внутри квартиры газовые плиты.


Приложение 1

АксонOMETрическая схема
внутридомового газового оборудования
по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский р-н,
г. Кольчугино, ул. Шиманаева, д. 7 (подъезд 1)

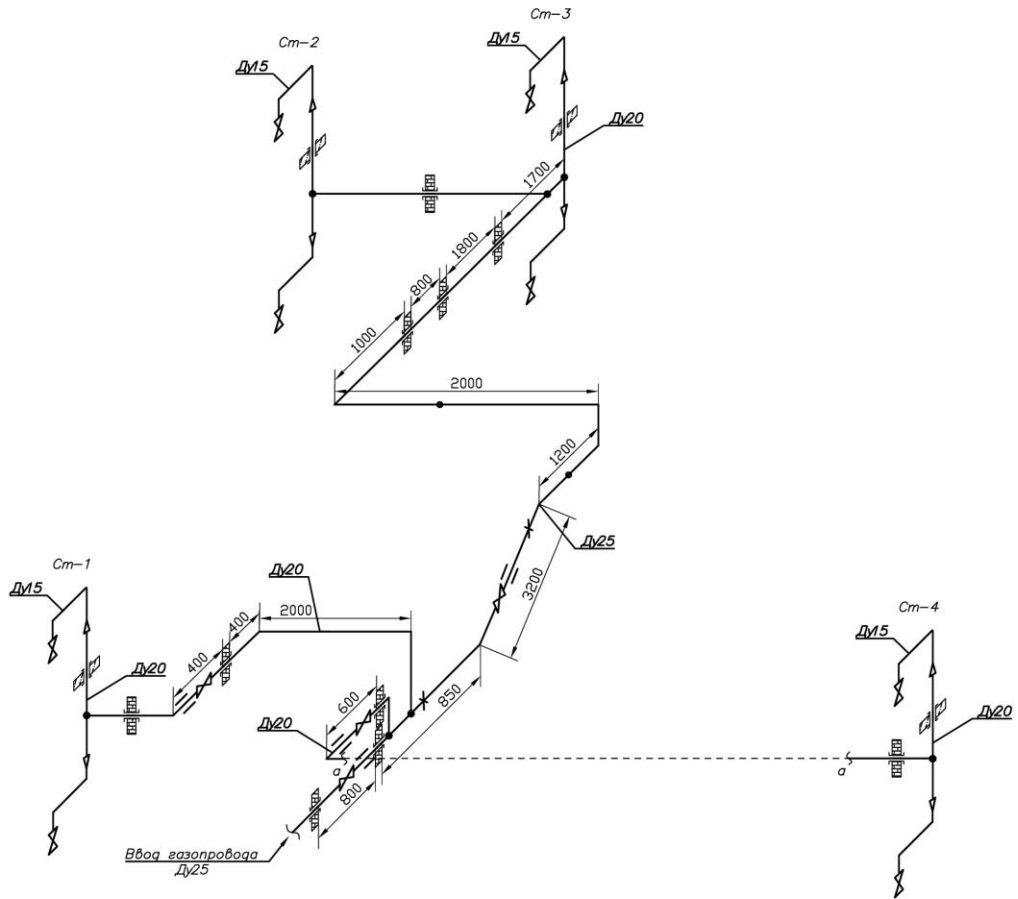

Продолжение Приложения 1

АксонOMETрическая схема
внутридомового газового оборудования
по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский р-н,
г. Кольчугино, ул. Шиманаева, д. 7 (подъезд 2)

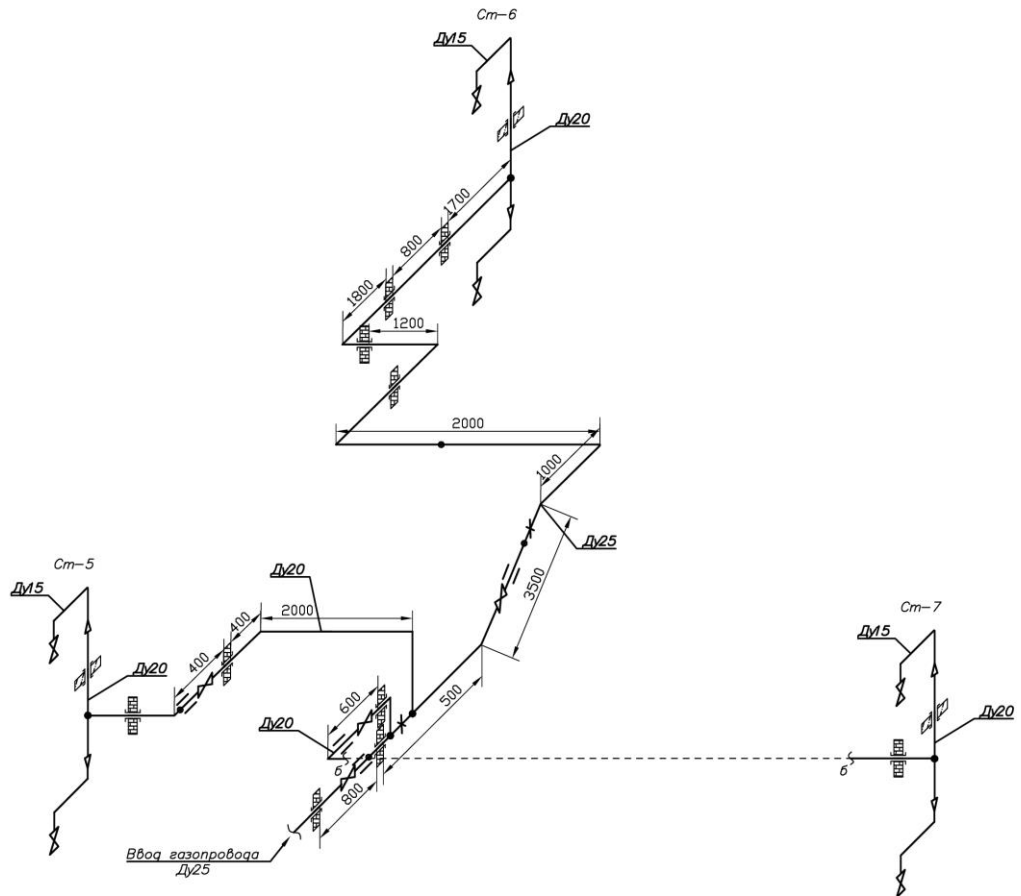

Продолжение Приложения 1

АксонOMETрическая схема
внутридомового газового оборудования
по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский р-н,
г. Кольчугино, ул. Шиманаева, д. 7 (подъезд 3)

